



A - A  
Sandbettung

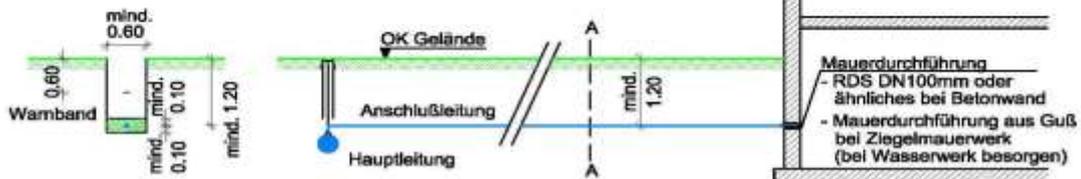


Anschluß an Hauptleitung  
DN 85-200 Guß, Stahl,  
PE (ab DA90), PVC-Druckrohr

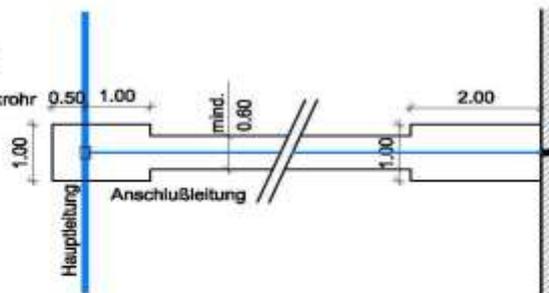

Unter der Hauptleitung 15cm freiliegen

Anschluß an bestehender  
PE-Grundleitung (1" - 2")

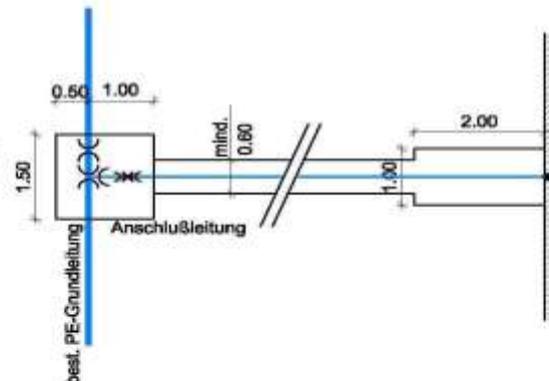

Es sind sämtliche Vorschriften des Arbeitnehmerschutzes einzuhalten.  
Die angegebenen Maße sind Mindestanforderungen.

Übergeben durch:



05522 – 44 0 18  
0664 – 33 87 418  
office@frickwasser.at

Gegenüber Erdwärmeleitungen sind **ALLSEITIG** 1,2 m Abstand einzuhalten. Bei Kreuzungen ist eine evtl. Isolierung mit dem Betreiber der Wasserversorgung zu klären.