


Unter der Hauptleitung 15cm freilegen



Es sind sämtliche Vorschriften des Arbeitnehmerschutzes einzuhalten.
Die angegebenen Maße sind Mindestanforderungen.

Übergeben durch:

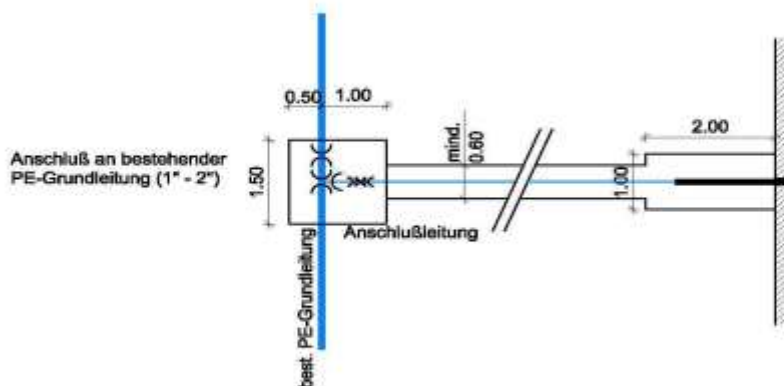

05522 – 44 0 18
0664 – 33 87 418
office@frickwasser.at

Gegenüber Erdwärmeleitungen sind **ALLSEITIG** 1,2 m Abstand einzuhalten. Bei Kreuzungen ist eine evtl. Isolierung mit dem Betreiber der Wasserversorgung zu klären.

Wir empfehlen die Verwendung eines langgezogenen Bogens der Fa. MBM, Rankweil (Ausführung Wasserwerk Dornbirn) Tel: 05522 / 46220